

Hanasaaren voimalaitoksen opastetut yleisö- kierrokset

Ohjeistus Archtoursille 9.6.2026

Helsinki



Opastetut voimalakierrokset, yleistä

- Kaupunki käynnistää voimalaitoksessa opastetut yleisökierrokset Helsinki-päivästä 12.6. alkaen. Kierrokset toteuttaa Archtours kaupungin toimeksiannosta. Tilaaja Ary/Kanslia
- Ryhmän koko on max **15 henkeä + 2 opasta**. Ikäraja on 12 vuotta, ei lemmikkejä
- Kierroksille tulee ilmoittautua etukäteen. Kutsussa kerrotaan, että kierros ei ole esteetön, jotkin tilat voivat olla hämäriä ja lattioissa on epätasaisuutta
- Kierrokset ovat maksuttomia, ainakin alkuun
- Kierroksen kesto kokonaisuudessaan 50-60 min. Kussakin voimalan tilassa vieraillaan lyhyesti, ~5-10 min

Kierrosten määrä

- Helsinki-päivänä 12.6: 10 kierrosta tasatunnein klo 10-20, á 50 min
- La 13.6 - ke 17.6: 2 kierrosta / päivä, á 50-60 min
- 22.6 – 3.10: 2 kierrosta / viikko, á 50-60 min

Huom. Flow-viikonloppuna 15.8. ei kierroksia

Kierrosten turvallisuudesta

- Jokaisella kierroksella on 2 Archtoursin opasta, joilla on jonkintasoinen ensiapukoulutus. Oppaat vaihtuvat kesän aikana
- Osallistujille jaetaan suojakypärät ja huomioliivit ja kerrotaan kierroksen alussa turvallisuusohjeet
- Oppailla on taskulamput, ja kulkureitti opastetaan jälkivalaisevin merkinnöin
- Turbiinihallissa väistettävät kohdat merkitään rakseilla ja muovikartioilla. Kattilahallissa yleisöalue aidataan
- Prosessitilojen ovet ovat pääasiassa lukossa. Oppaat avaavat ja lukitsevat ovet ja huolehtivat, että ryhmä pysyy yhdessä, ja kierroksella käytetyt ovet tulevat lukituiksi kierroksen päätteeksi
- Kierros on katselmoitu pelastuslaitoksen kanssa 5.6, ja pelan pyytämät toimenpiteet tehdään 12.6. mennessä. Pelalle toimitetaan kuittaus ja valokuvat tehdyistä korjauksista

Turvallisuuteen liittyviä huomioita


- Kierrokset järjestetään valoisaan vuodenaikaan / päiväsaikaan
- Paikalla on aina järjestäjän puolelta henkilökuntaa
- Tiloissa ei oleskella pitkiä aikoja
- Käyttäjämäärä on rajoitettu
- Kierroksille ei osallistu liikuntarajoitteisia henkilöitä
- Voimalaitoksen tilat ovat valvomoa lukuun ottamatta normaalia korkeampaa tilaa (+10 m)

Turvallisuusohjeistus osallistujille kierroksen alussa:

- Alle 12-vuotiaat lapset ja lemmikit eivät voi osallistua kierrokselle.
- Alkoholin käyttö ja tupakointi kierroksella on kielletty.
- Kierroksella on käytettävä kypärää ja suojaliiviä. Älä riisu kumpaakaan ennen kierroksen päättymistä.
- Astu tilassa varovasti. Älä juokse.
- Seuraa merkittyä reittiä oppaan tahdissa. Älä kulje yleisöltä suljetuista ovista äläkä astu eristetyille alueille. Tiloissa ei saa kulkea ilman opasta.
- Älä koske esineisiin ilman oppaan erillistä lupaa. Vältä kaiteisiin ja seiniin nojailua. Huomioi, että tiloissa on hiilipölyä, joka voi tahrata vaatteita.
- Hätätilanteessa noudata oppaan kertomia poistumisohjeita.

Saapuminen alueelle

- Alueelle saavutaan ensisijaisesti jalan, polkupyörällä tai julkisilla kulkuneuvoilla
- Oman auton voi tarvittaessa jättää ns. urakoitsijaparkin alueelle, jossa on Helsinki-päivänä liikenteenohjaus, ja tämän jälkeen alue muuttuu yleiseksi pysäköintialueeksi, joka on maksullinen
- Toinen P-alue on Helenin käytössä (heti Sosiaalirakennuksen edessä)




Saapuminen alueelle



Kierrosten aloitus ja lopetus

Helsinki

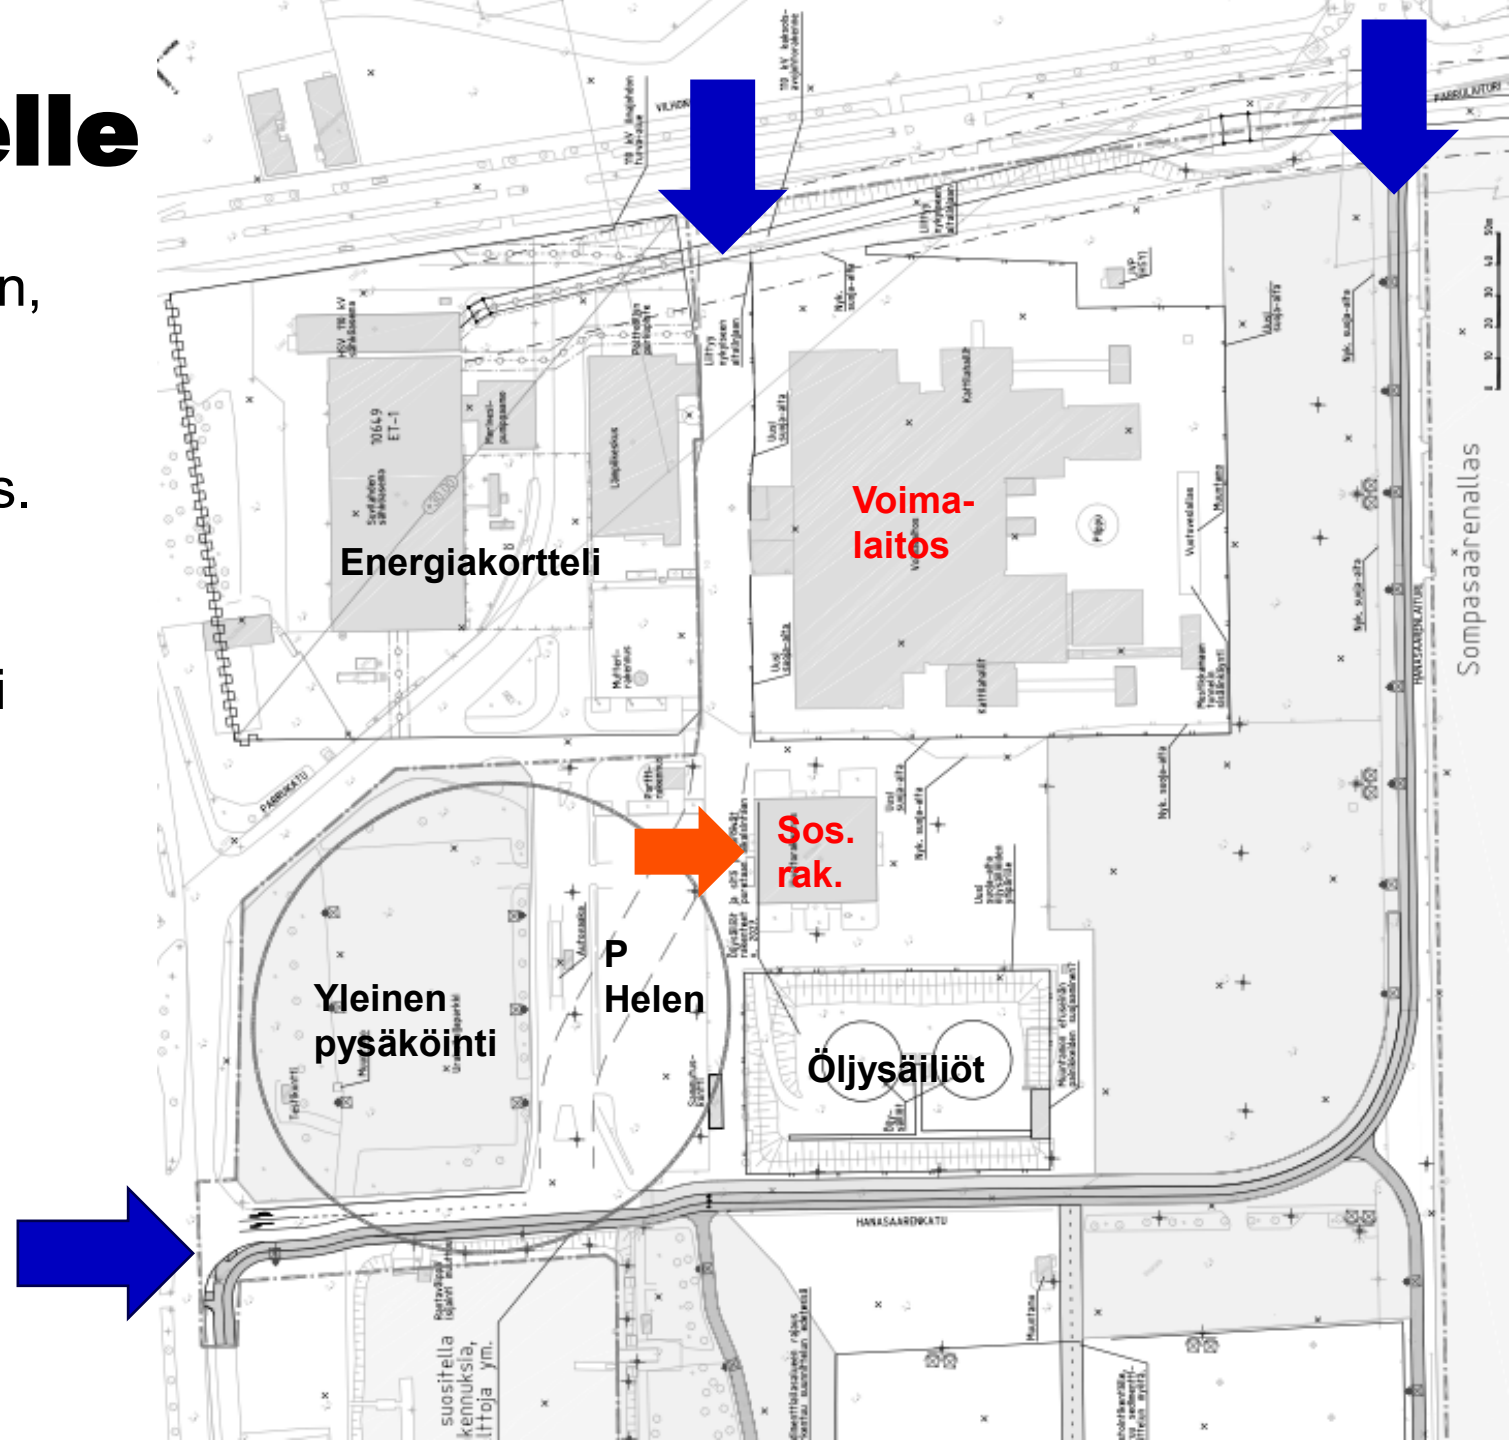

Helsinki-päivä: lähtö sosiaalirakennuksesta

- Kokoontuminen sosiaalirakennuksen sisääntuloaulassa, 1. kerros
- Nimenhuuto
- Osallistujille jaetaan suojakypärät ja huomioliivit ja kerrotaan kierroksen turvallisuusohjeet



Sisääntulo ja kierto



Poistumisreitit

-

Ennen kierrosta

- Ennen kierrosta tulee käydä avaamassa D-oven, kattilahallin ja turbiinihallin alakerran oven lukot, jotta kierros sujuu jouhevasti
- Ovet lukitaan kierroksen jälkeen



Yleiskatsaus voimalakierrokseen

Sisäänkäynti
toimistotornin
pääovesta

Portaita pitkin
4. kerrokseen


1 →

3

2 →

Portaita alas 1-
kerrokseen

4. Kerros

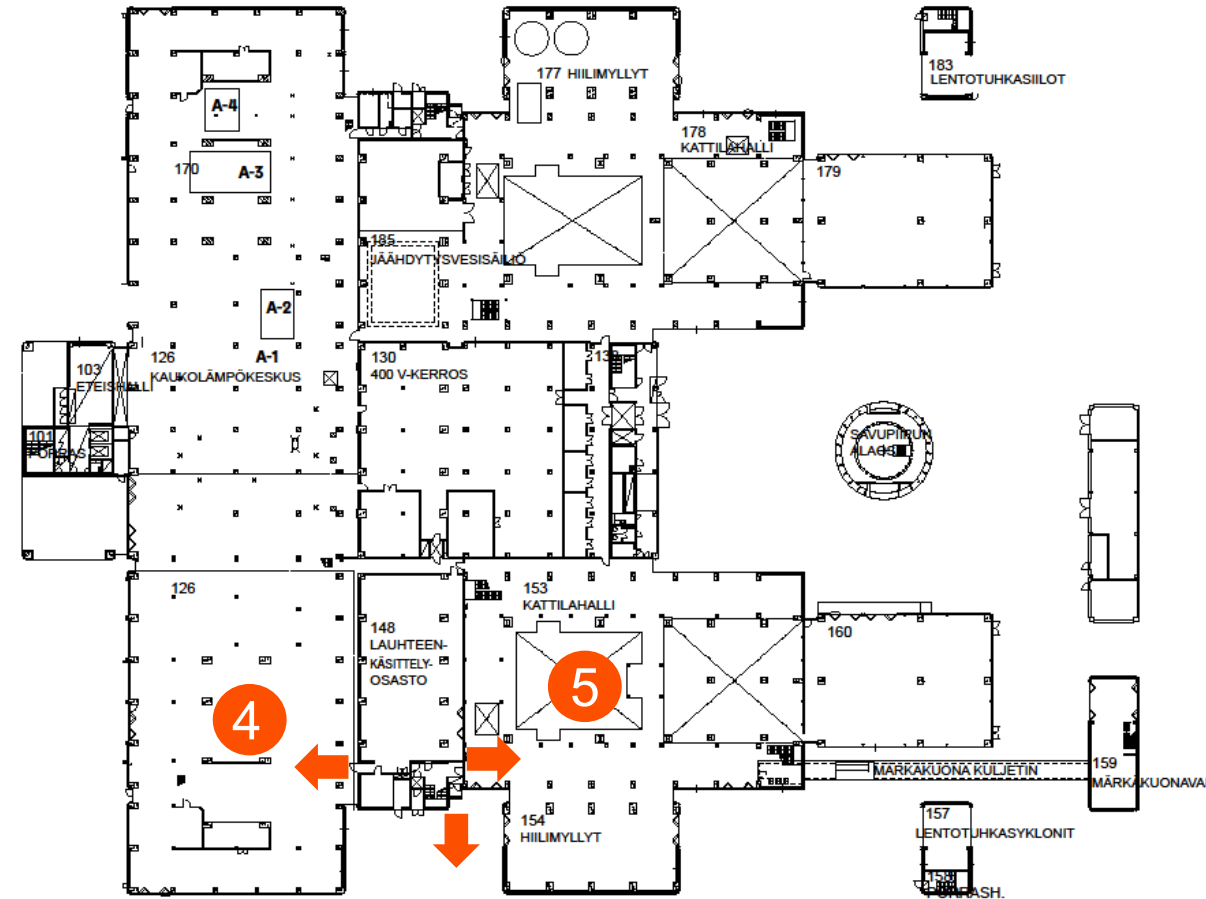

Poistuminen
D-oven kautta

1. Kerros

1,2,3) Valvomo ja turbiinihalli

- Sisäänkäynti toimistotornin pääovesta
- Kulku portaita 4-kerrokseen
- Siirtyminen valvomoon, jossa alustus ja alueen historia-aineistoa
- Siirtyminen turbiinihalliin
- Kierros turbiinissa sallituilla alueilla, kurkataan säilytetty turbiini (tilan vapaa korkeus 14,7 m)
- Siirtyminen sivuportaaseen ja alas portaita 1-kerrokseen



Portaita
4-krseen

1


Valvomo

2

3

3

Alas
portaita 1-
kerrokseen

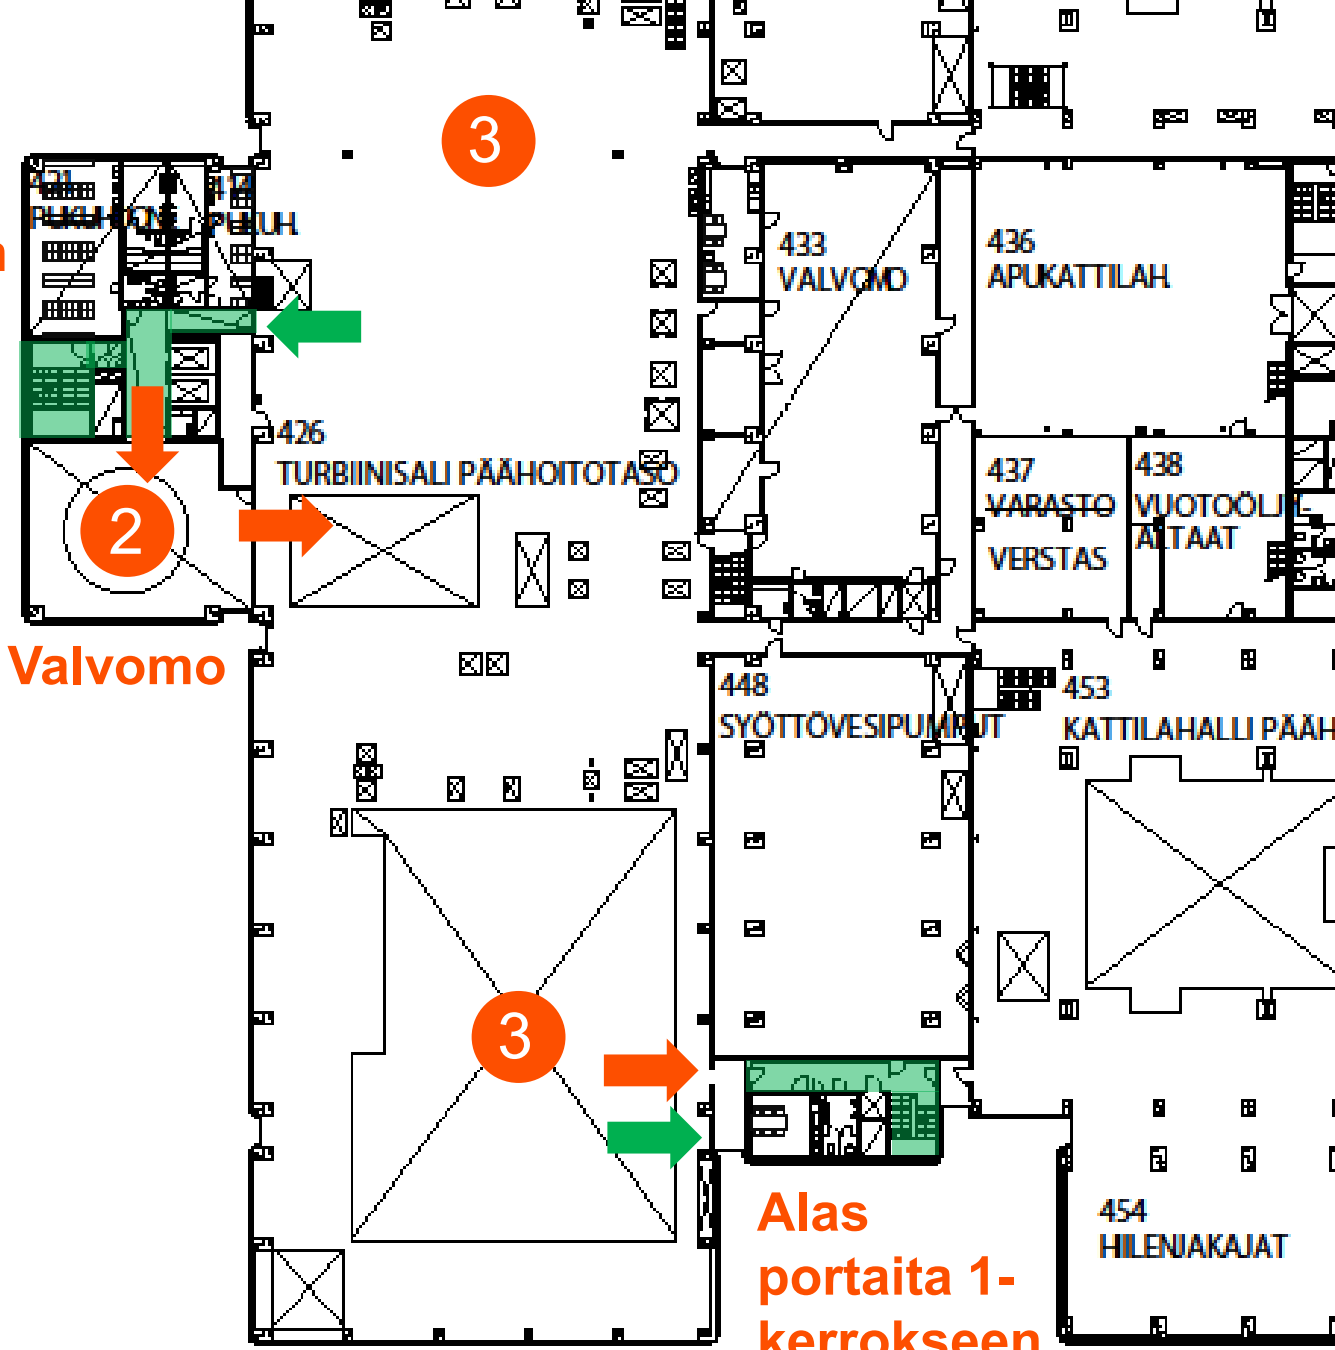


4,5) Turbiinihallin maantaso ja kattilahalli

- Portaasta tullaan vasemmalle turbiinihallin alakertaan (h=12 m) – pysähdys oven edustalla, ei liikuta tilassa
- Takaisin käytävään ja kattilahalliin (h=52 m), jossa vierailualue on rajattu
- Poistuminen D-oven kautta voimalan aidatulle alueelle
- Poistuminen lukitun portin kautta
- Huom. Julkisivujen lähelle ei jäädä oleilemaan, sillä julkisivujen tiililaatoista voi pudota tiilimurusia

 Sisääntulo ja kierto

 Poistumisreitit

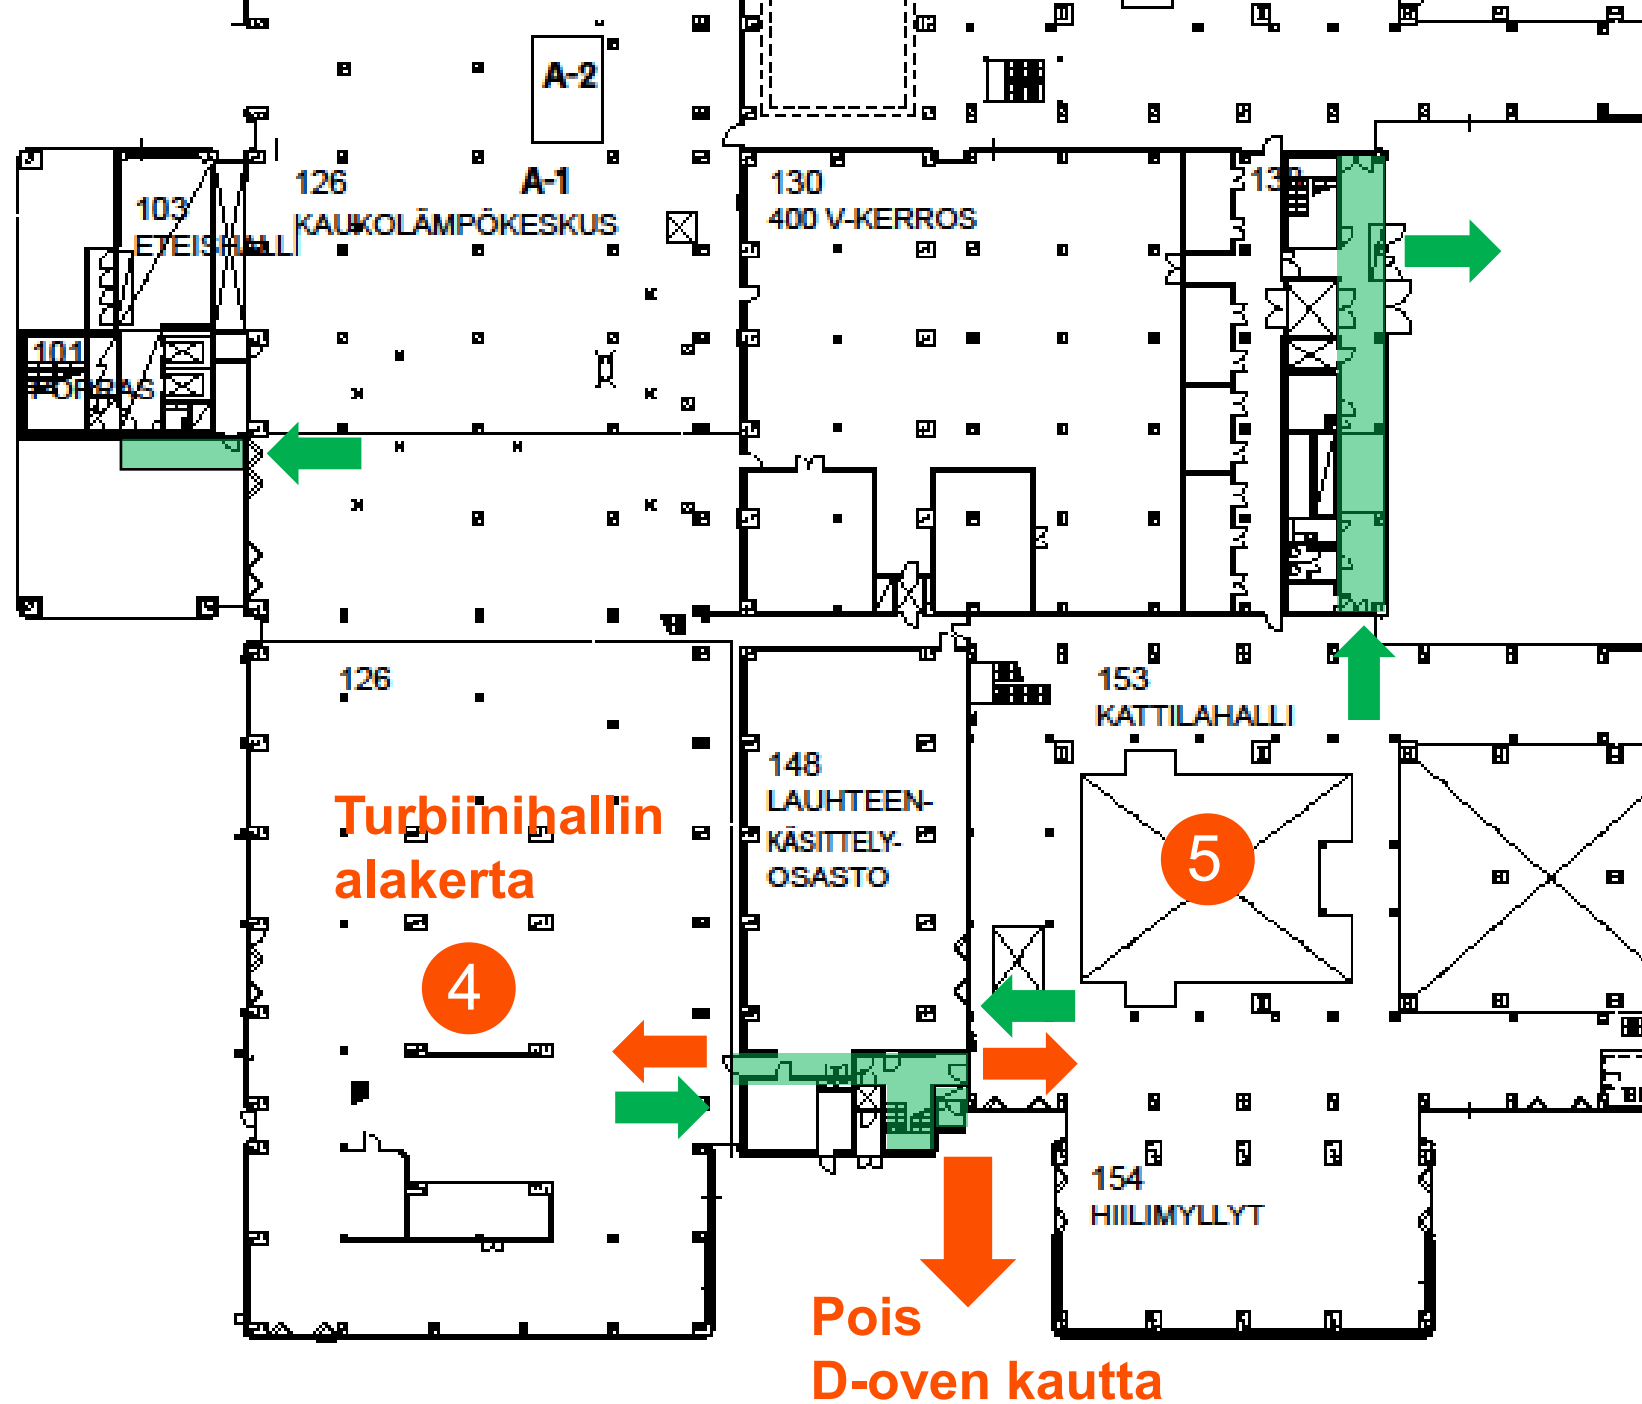

Kierros päättyy sosiaalirakennukseen

- Suojavarusteiden jättäminen sosiaalirakennuksen ala-aulaan
- Helsinki-päivänä sosiaalirakennukseen voi jäädä tutustumaan omatoimisesti



Sisääntulo ja kierto



Poistumisreitit

Liite: Pelan ohjeistus

Pela/Heidi Partanen 5.6.

Hei

Tämän päivän kierroksella havaittiin vielä seuraavia korjattavia asioita:

Koska poistumisreitin valaistus ei tällä hetkellä toimi, sovittiin, että oppailla on sähkövalaisimet esim. kypärässä ja että kulkureitti opastetaan jälkivalaisevin merkinnöin siten, että sen voi havaita selvästi.

Yleisön käyttöön tarkoitetut tilat rajataan lippusiimoin esim. alhaalla kattilahallin tilassa.

Käytettävistä tiloista tulee poistaa tarpeettomat opasteet, kuten ohjeet hätätilanteessa toimimisesta sekä poistumisreiteistä, jotka on poistettu käytössä. Näistä Endrit laittoikin jo viestiä.

Raksilla merkityt luukut ym. tulee merkitä esim. muovikartioilla sekä opastaa kuljettava reitti näiden kohtien ohitse, jotta yleisö pystyy havaitsemaan selvästi nämä kohdat.

Turbiinihallissa koneen luona olevan kiivettävän tason/portaan käyttö tulee vielä estää esim. vaneriesteellä – nyt tässä kohdassa oli lippusiimaa.

Palo-ovet tulee pitää suljettuina.

Pyydän toimittamaan näistä kuittauksen sekä tarvittavilta osin valokuvat tms. kun havaitut korjaukset on tehty. Samoin pyydän toimittamaan ohjesisällön yleisölle annettavista turvallisuusohjeista.

Terveisin

Heidi Partanen

Palotarkastaja

Helsingin kaupungin pelastuslaitos

PL 112, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Puh 050 405 9355

heidi.partanen@pelastustoimi.fi